

收文日期：104年1月27日
 檔號：第 60 號
 保存年限：年 月 日

台灣自來水股份有限公司第六區管理處 函

地址：70045臺南中西區南門路22號
 承辦人：林郁傑
 電話：06-2138101#352
 電子信箱：lifexyz@mail.water.gov.tw

受文者：臺南市政府工務局

發文日期：中華民國104年1月23日
 發文字號：台水六操字第10400007670號
 速別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：
 附件：0767.doc

主旨：有關 貴局「召開建構本局建築管理業務相關禁建限建資料庫第二次會議」，涉及本處業管範圍乙案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據 貴局104年01月15日南市工管二字第1040052031號函辦理。
- 二、本處所管轄之範圍為「曾文溪、南化水庫、鏡面水庫自來水水質水量保護區及玉峰堰水庫、南化水庫、鏡面水庫集水區」，其包含之行政區域部分詳如附件所示，有關地段地號部分，因所轄範圍廣大和部分行政區域涉及邊界判斷問題(大內區、山上區、南化區等)而不易提供，僅提供經濟部水利署圖資查詢系統(http://gmap.wra.gov.tw/prmonitor/index.asp?system_code=QRY)供參。

正本：臺南市政府工務局
 副本：本處操作課

理事長	財務理事	會務理事	主任委員	秘書
				秘書 105.1.27 翁嘉慧


抄：1. PO本會網站.周知會員
 2. 敬會法規委員徐敏斯建築師

本處所管轄之範圍共分曾文溪、南化水庫、鏡面水庫水質水量保護區及玉峰堰水庫、南化水庫、鏡面水庫集水區(如圖一黑框所示之範圍)。



1. 曾文溪自來水水質水量保護區及玉峰堰水庫集水區:包含台南市玉井區(全部)、大內區、山上區、左鎮區、楠西區、南化區(以上部分),其範圍詳如圖二、三。

2. 南化水庫自來水水質水量保護區及水庫集水區:包含嘉義縣大埔鄉(部分)、台南市南化區(部分)、高雄市甲仙區(部分),其範圍詳如圖四、五。

3. 鏡面水庫自來水水質水量保護區及水庫集水區:包含台南市南化區小崙里、北寮里(以上部分),其範圍詳如圖六、七。

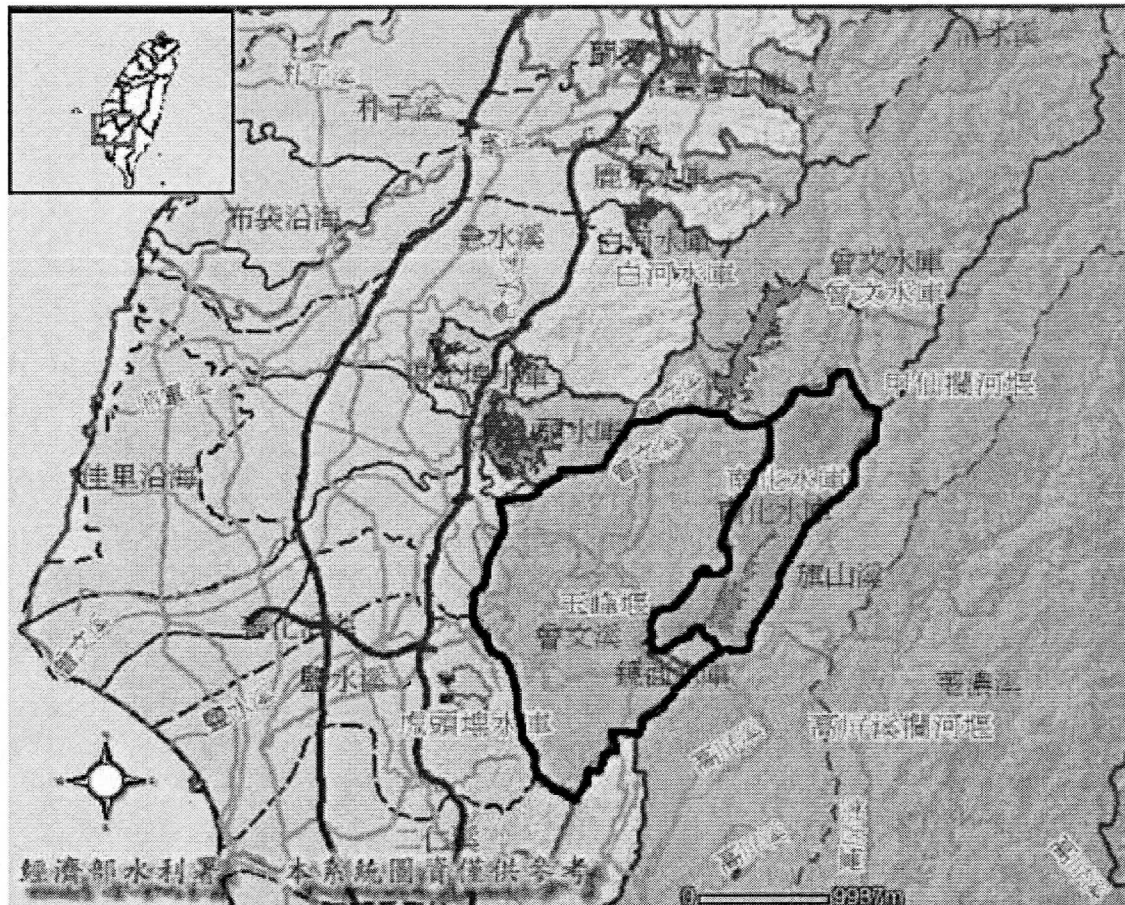



保護區及集水區範圍圖 (圖一)

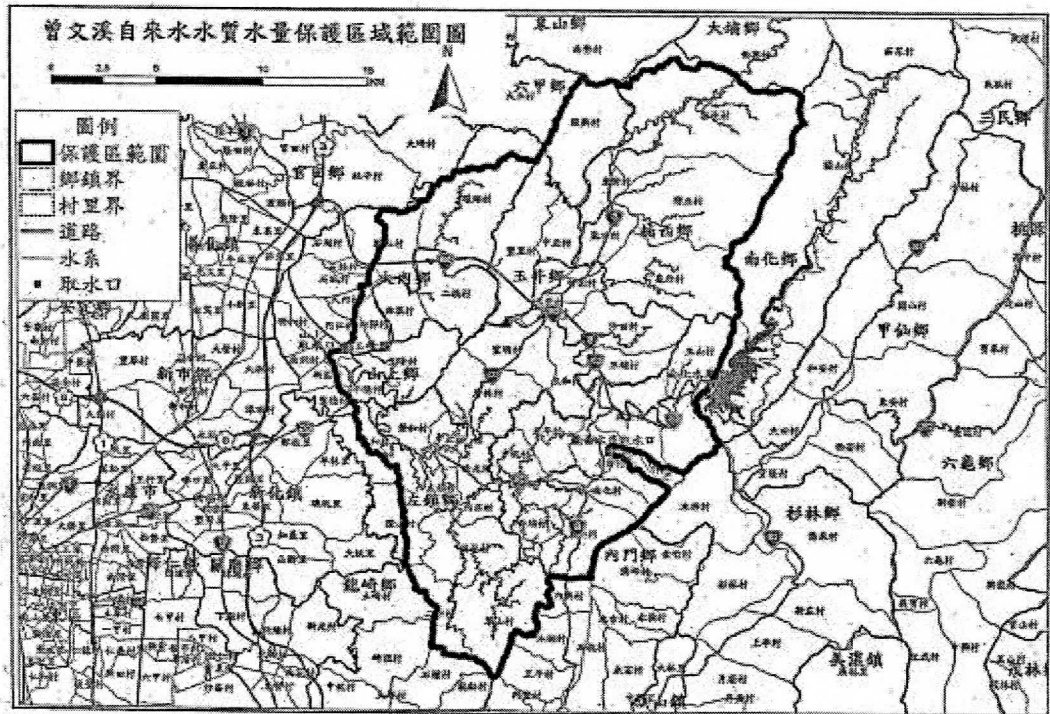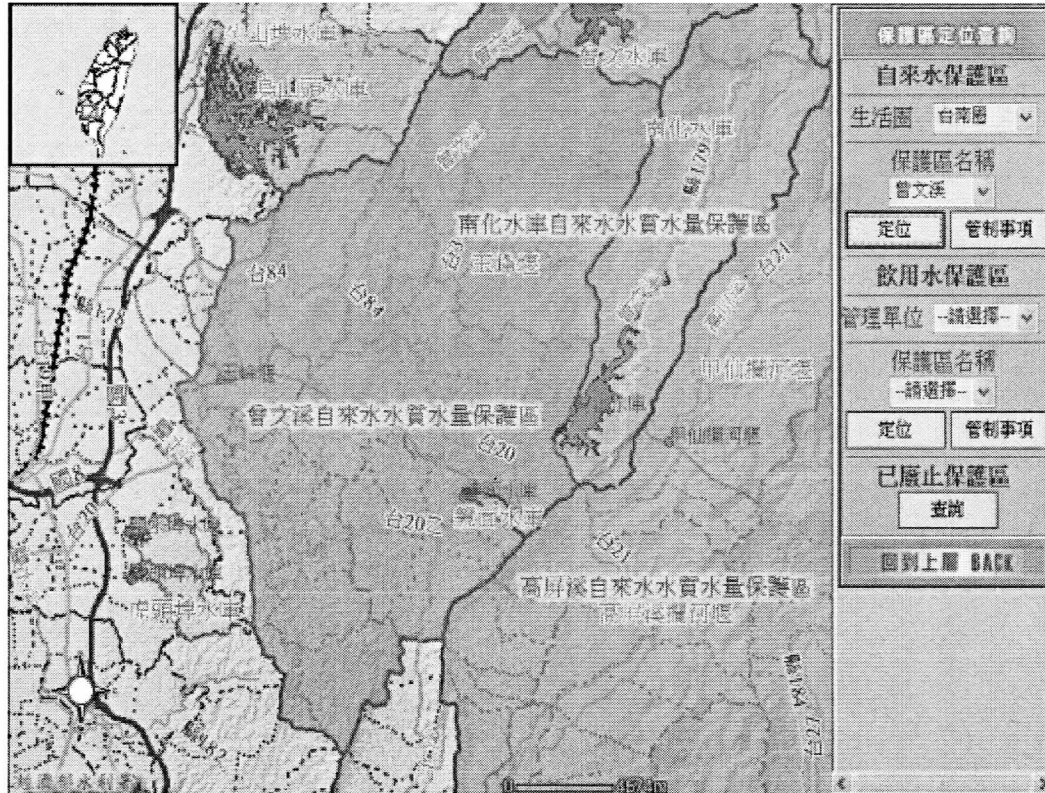

曾文溪自來水水質水量保護區(圖二、三)



南化水庫自來水水質水量保護區(圖四、五)

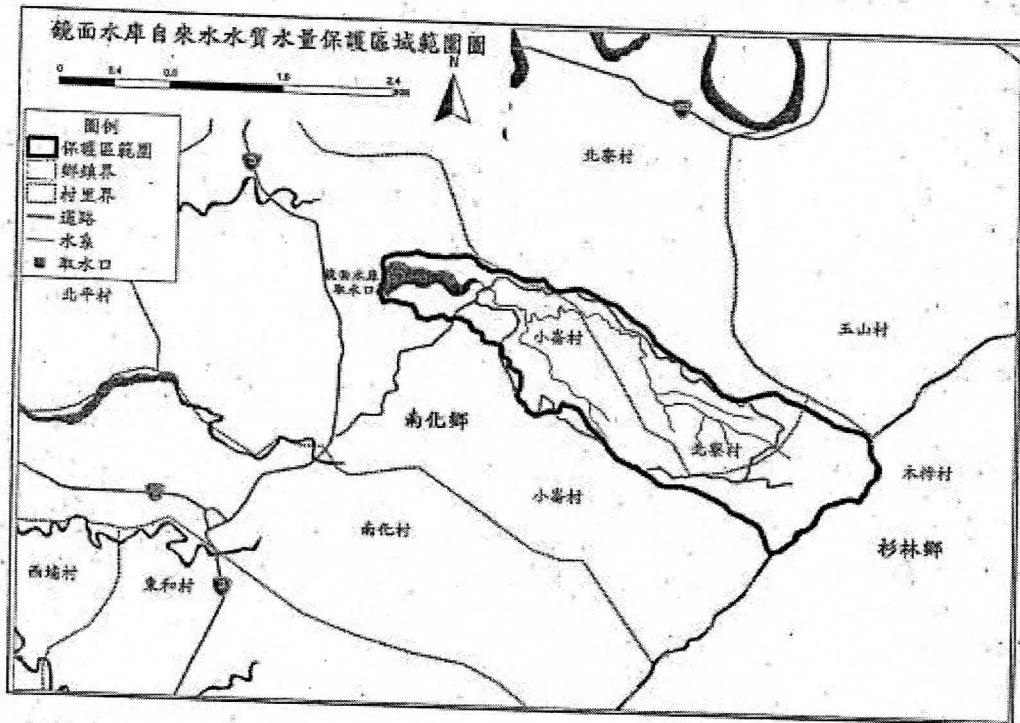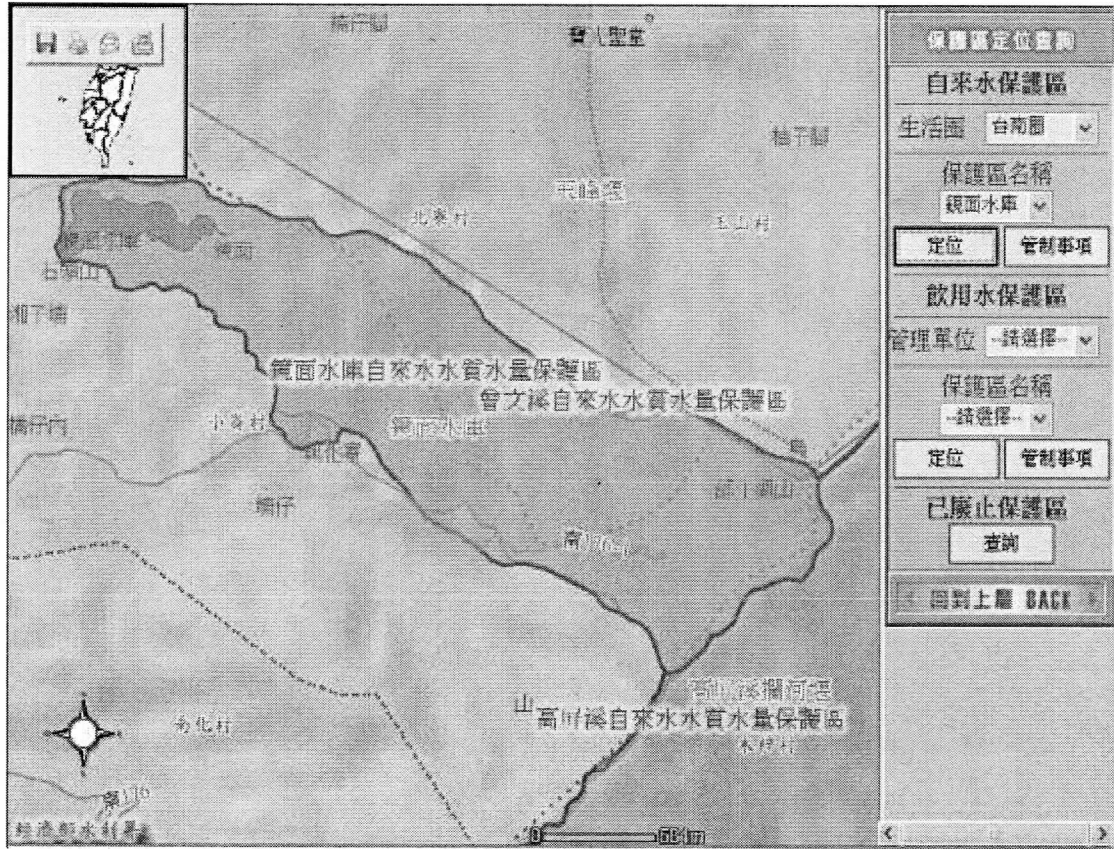

鏡面水庫自來水水質水量保護區(圖六、七)